


Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
ОГРАНАК "Дринско – Лимске хидроелектране" Бајина Башта
 Улица: Трг Душана Јерковића број 1
 Број 2601500-Е.02.01.- 108185/ 48 -2025
 Бајина Башта, 19.03.2025. године

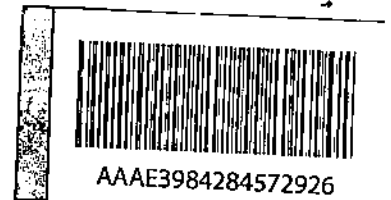

На основу члана 96. и 97. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 91/2019), Комисија за јавну набавку број **ЈН/2100/0097/2025 - Набавка вентила за потребе погона ХЕ Бајина Башта**, на захтев привредног субјекта, даје

ОДГОВОР број 3

на питање постављено у вези Конкурсне документације за **ЈН/2100/0097/2025 - Набавка вентила за потребе погона ХЕ Бајина Башта**

Шест и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, привредни субјект је, у писаном облику, поставио питање Наручиоцу, а Наручилац у законском року даје следећи одговор:

ПИТАЊЕ:

Питања :

ПОЗ.15 - За женски излаз је наведено Г1"/ПН100 женски навој према ДИН ИСО 228-1. Да ли се поред ПН100 прихвата и већи притисак ?

ПОЗ.15 И 17 - Да ли се у димензију 52мм или мање (центар излаз-раван улаз) рачуна и део са навојем или не, с обзиром да и сами навојни део има одређену дужину ?

ПОЗ.17 - Да ли је уопште потребно прилагати сертификате о испитивању према ЕН10204-3.1 и сертификат материјала унутрашњег тела према ЕН10204-3.1 (наведени сертификати се накнадно наручују и плаћају), с обзиром да се произвођач издавањем већ тразених сертификата и описом карактеристика вентила већ осигурао по питању квалитета. У колико сте и Ви сагласни са горњим, предлажемо да се тразено брише из техничке документације.

ПОЗ.5-Посто тразена димензија точка од 350мм, није стандардна и произвођач је не користи, да ли прихватљиво да пречник буде следећа стандардна величина од 400мм која се ради?.

ОДГОВОР:

За позицију бр. 15 из Обрасца структуре цене прихватљиво је да за излаз са женским навојем буде и већи притисак од ПН100, такође величина димензије: центар излаза-раван улаза која износи 52 mm или мање, се рачуна без навојног дела. Због напред наведеног Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у делу Обрасца структуре цене код позиције бр.15 тако да уместо текста:

Вентил сигурности са опругом G ¾ PN160

Улаз: Мушки G ¾ " /PN160 мушки навој према DIN ISO 228-1

Излаз: Женски G 1" / PN100 женски навој према DIN ISO 228-1

Стварни пречник отвора (do): 13 (mm) или већи

Димензије:

Центар излаза-раван улаза: 52 mm или мање

Висина: 298 mm или мање

Дизајн: меко заптивање, затворено тело, непропусна капа

Материјал: Унутрашње тело 1.4404, спољашње тело 1.0619, облога 1.0619, диск 1.4404+ EPDM

Заптивајући диск: EPDM

АКЗ: 1-премаз RAL 5005

Максимални радни притисак: 160 bar или више

Вентили морају бити подешени на притисак отварања: 79,4 bar стоји

Вентил сигурности са опругом G ¾ PN160

Улаз: Мушки G ¾ " /PN160 или већи притисак, мушки навој према DIN ISO 228-1
Излаз: Женски G 1" / PN100 или већи притисак, женски навој према DIN ISO 228-1
Стварни пречник отвора (do): 13 (mm) или већи
Димензије:
Центар излаза-раван улаза (без дела са навојем): 52 mm или мање
Висина: 298 mm или мање
Дизајн: меко заптивање, затворено тело, непропусна капа
Материјал: Унутрашње тело 1.4404, спољашње тело 1.0619, облога 1.0619, диск 1.4404+ EPDM
Заптивајући диск: EPDM
АКЗ: 1-премаз RAL 5005
Максимални радни притисак: 160 bar или више
Вентили морају бити подешени на притисак отварања: 79,4 bar

За позицију бр. 17 из Обрасца структуре цене величина димензије: центар излаза-раван улаза која износи 52 mm или мање, се рачуна без навојног дела, такође сертификати, EN10204-3.1 за испитивање и материјал унутрашњег тела нису неопходни са обзиром да се Наручилац осталим карактеристикама и PED 2014/68/EU доказом о усаглашености осигурао у погледу квалитета. Због напред наведеног Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у делу Обрасца структуре цене код позиције бр.17 тако да уместо текста:

Вентил сигурности са опругом G ¾ PN400

Улаз: Мушки G ¾ " /PN400 мушки навој према DIN ISO 228-1
Излаз: Женски G 1" / PN40 женски навој према DIN ISO 228-1
Димензије:
Центар излаза-раван улаза: 52 mm или мање
Висина: 298 mm или мање
Стварни пречник отвора (do): 9 (mm) или већи
Дизајн: меко заптивање, затворено тело, непропусна капа
Материјал: Унутрашње тело 1.4104, спољашње тело 1.0619, облога 0.7043, диск 1.4404+ EPDM
Заптивајући диск: EPDM
АКЗ: 1-премаз RAL 5005
Максимални радни притисак: 400 bar или више
Вентили морају бити подешени на притисак отварања: 89,0 bar
Вентил мора поседовати сертификат о испитивању према: EN10204-3.1 и сертификат материјала унутрашњег тела према: EN10204-3.1

стоји:

Вентил сигурности са опругом G ¾ PN400

Улаз: Мушки G ¾ " /PN400 или већи притисак, мушки навој према DIN ISO 228-1
Излаз: Женски G 1" / PN40 или већи притисак, женски навој према DIN ISO 228-1
Димензије:
Центар излаза-раван улаза (без дела са навојем): 52 mm или мање
Висина: 298 mm или мање
Стварни пречник отвора (do): 9 (mm) или већи
Дизајн: меко заптивање, затворено тело, непропусна капа
Материјал: Унутрашње тело 1.4104, спољашње тело 1.0619, облога 0.7043, диск 1.4404+ EPDM
Заптивајући диск: EPDM
АКЗ: 1-премаз RAL 5005
Максимални радни притисак: 400 bar или више
Вентили морају бити подешени на притисак отварања: 89,0 bar

За позицију бр. 5 из Обрасца структуре цене за Наручиоца је прихватљиво да величина точка буде у распону $\pm 15\%$, у који улази и величина од 400 mm. Због напред наведеног Наручилац ће извршити измену Конкурсне документације у делу Обрасца структуре цене код позиције бр.5 тако да уместо текста:

Равни запорни вентил DN150(6") димензионе класе 150

Стандард израде: BS 1873 и API 623, Материјал (групе материјала према ASME B16.34 1.1): A216-WCB/Trim 1, уградне дужине према ASME B16.10, прикључне мере прирубница према ASME B16.5.

Уградне мере:

Дужина: 406 mm

Пречник подеоног круга: 241,3 mm

Максимална висина (отворен): 585 mm

Минимална висина (затворен): 515 mm

Отвори на прирубници за завртњеве: 8x22,2 mm

ВАЖНО Пречник точка: 350 mmс

стоји:

Равни запорни вентил DN150(6") димензионе класе 150

Стандард израде: BS 1873 и API 623, Материјал (групе материјала према ASME B16.34 1.1): A216-WCB/Trim 1, уградне дужине према ASME B16.10, прикључне мере прирубница према ASME B16.5.

Уградне мере:

Дужина: 406 mm

Пречник подеоног круга: 241,3 mm

Максимална висина (отворен): 585 mm

Минимална висина (затворен): 515 mm

Отвори на прирубници за завртњеве: 8x22,2 mm

ВАЖНО Пречник точка: 350 mm ±15%

На основу датог одговора, Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и продужити рок за подношење понуда, да би привредним субјектима омогућио додатно време за припрему понуде.

У Бајиној Башти,
19.03.2025. године

