

НАРУЧИЛАЦ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

УПРАВА ЈП ЕПС
УЛИЦА ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ БРОЈ 2

ТРЕЋА ИЗМЕНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Колосечни прибор
- у отвореном поступку
ЈАВНА НАБАВКА ЈНО/1000/0008/2017

(заведено у ЈП ЕПС број 12.01-462804/16 -17 од 12.12.2017. године)

Београд, децембар 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , Комисија је сачинила:

ТРЕЋУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку добара: ``Колосечни прибор“

1.

Имајући у виду одговоре под ред.бр.3 објављене на Порталу ЈН дана 11.12.2017.године, наручилац врши допуну конкурсне документације за партију 4 и објављује прилог 8 – цртеж за гумену подлошку, прилог 9 – цртеж за међушински изолациони уметак, прилог бр.10 – стандард ЖС Г1 132 и прилог 11 – стандард за причврсну плочицу.

2.

Наведене измене садржане су у Прилозима 8,9,10 и 11 које су у прилогу ове измене и чине њен саставни део

3.


Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и Интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА




Доставити:
- Архиви

ПРИЛОГ 8:

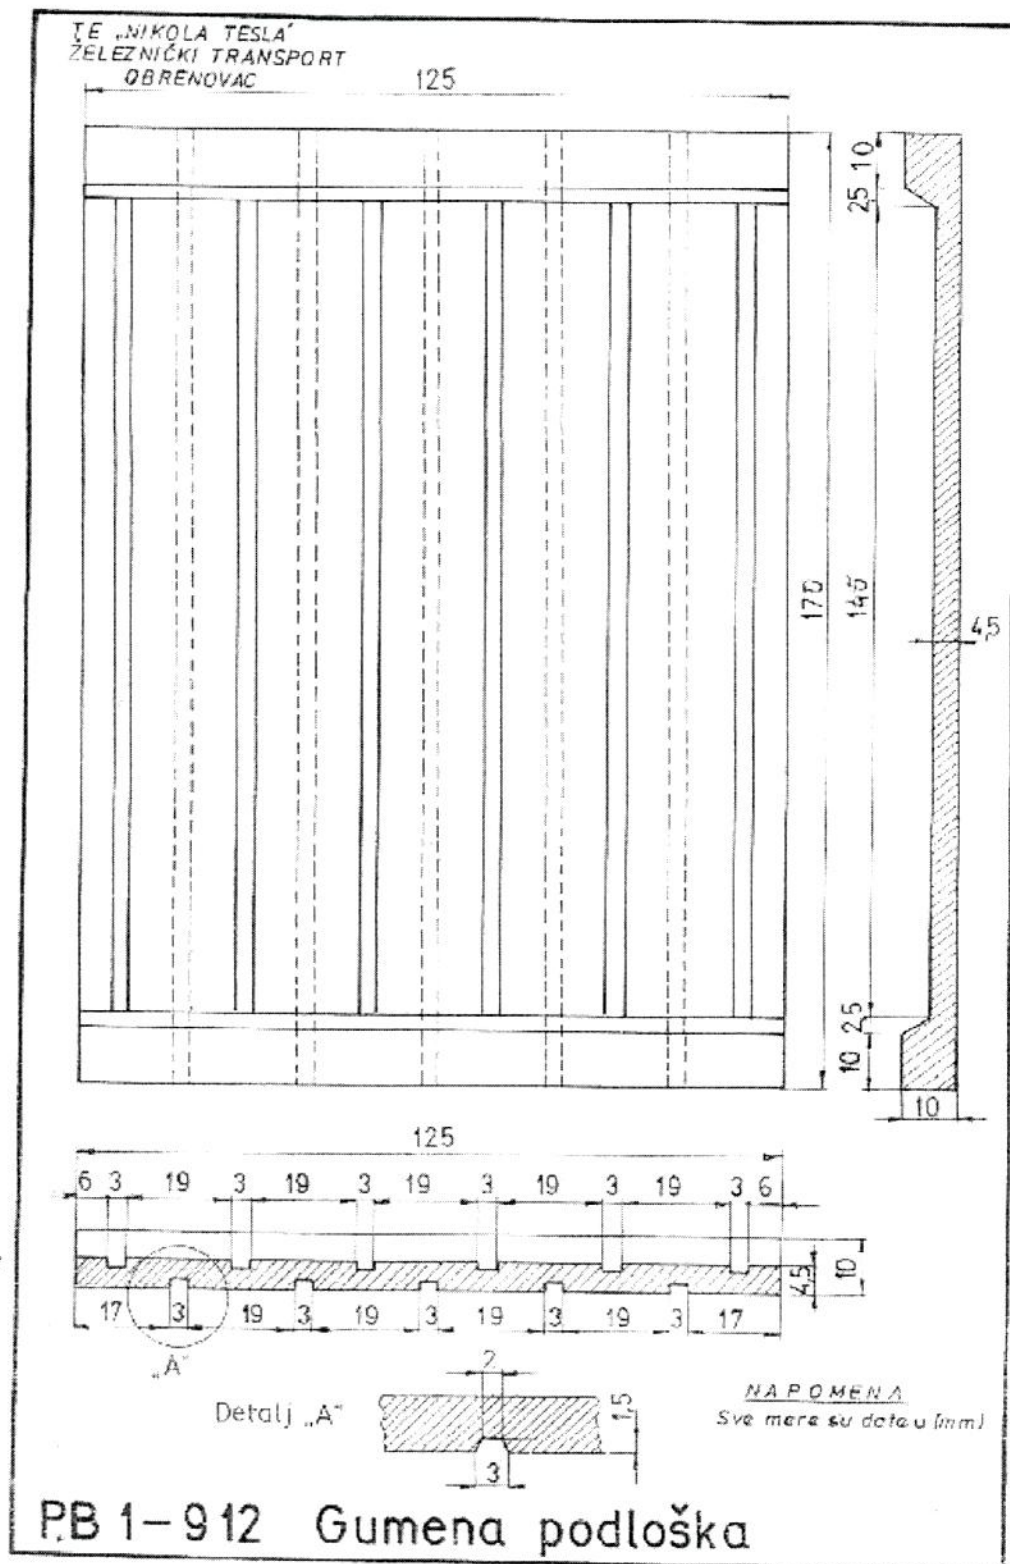

ПРИЛОГ 9

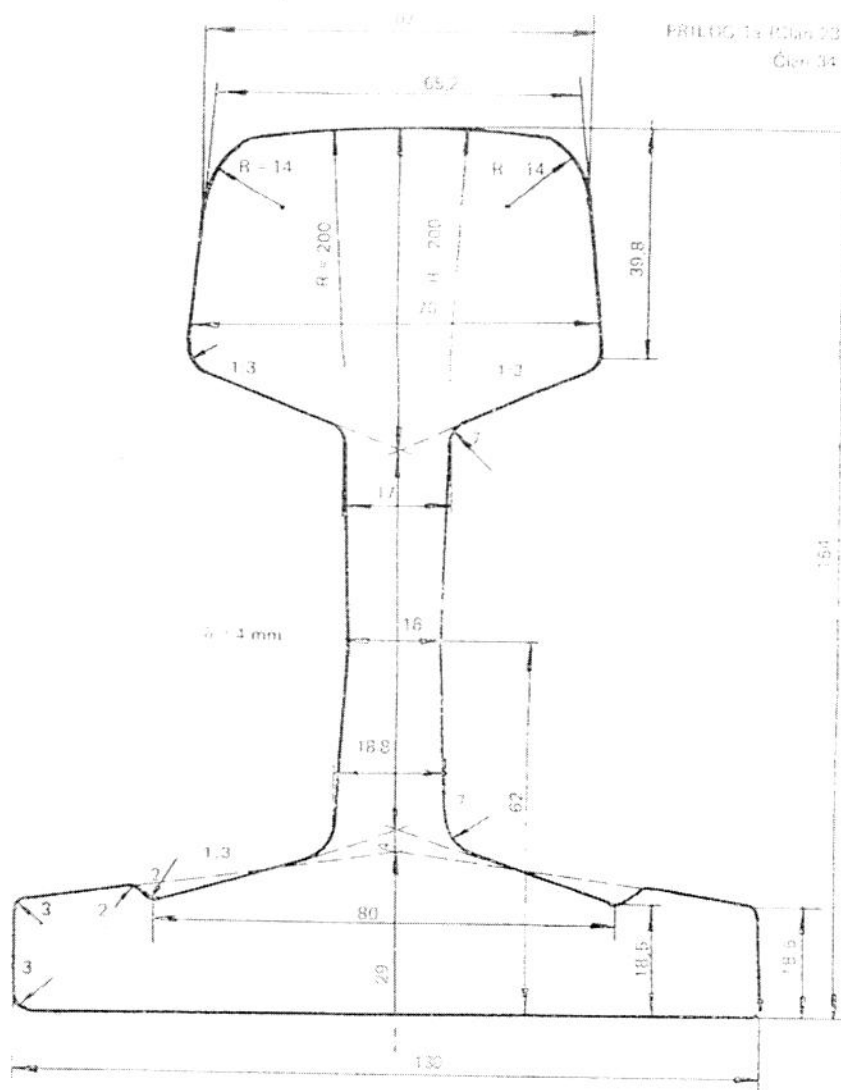


IZOLACIONI UMETAK ZA ŠINE TIPA 49 (debljina 4 mm)

→ електрични отпор $> 40 \text{ M}\Omega$ по чл. 16 правилима 392 и чл. 52.

→ отпор на притисак код излучања шине од 22.5 kN при температури 40°C (5 min) и температури у шини 65°C³¹ (примена ватикана)

ПРИЛОГ 10

STANDARD JUGOSLOVENSKIH ŽELJEZNICA	GORNJI STROJ PRUGA VEZICE ZA IZOLIRANJE LJEPLJENE SASTAVE ZA ŠINE TIPA 49 Oblik i mjere	JŽS G1.132
Obavezna primjena od 29. IV 1990	Rješenje ŽJŽ br. 50 71/89 od 27. XII 1989 g. «Sl. glasnik ŽJŽ» br. 1/90	
<i>Ovaj standard je usklađen sa odredbama objave Međunarodne željezničke unije UIC 864 4, 3. izdanje od 1.1.1983. godine.</i>		
1.	Predmet standarda	
1.1.	Ovaj standard propisuje oblik i mjere vezica koje se upotrebljavaju za izradu izoliranih ljepljenih sastava na šinama tipa 49, prilikom izgradnje, obnove i održavanja željezničkih pruga.	
2.	Oblik, mjere i masa	
2.1.	Oblik i mjere poprečnog presjeka vezice po ovom standardu moraju odgovarati mjerama i tolerancijama mjera označenih na slici 1. Površina poprečnog presjeka vezice iznosi 27,33 cm ² .	
2.2.	Dužina, raspored i mjere rupa vezica moraju odgovarati mjerama i tolerancijama mjera označenih na slici 2.	
2.3.	Tolerancije mjera i odstupanja od cilindričnosti rupa su u saglasnosti sa članom 17. objave UIC 864-4.	
2.4.	Dozvoljene strele ugiba u poprečnom i vertikalnom smjeru na dužini vezice prikazane su na slici 3. Odstupanje u vertikalnom smjeru vrijedi samo kad se središnji dio izdiže iznad njenih krajeva, ne dozvoljava se ulegnuće središnjeg dijela ispod krajeva.	
2.5.	Masa jedne vezice izračunava se na bazi specifične mase čelika 7,85 kg/dm ³ , iznosi 13,35 kg, a masa po dužnom metru valjanog profila iz koga se isjecaju vezice iznosi 21,43 kg/m.	
3.	Izrada i isporuka	
3.1.	U pogledu materijala, izrade, ispitivanja, isporuke i garancije vezica po ovom standardu primjenjuju se odredbe objave UIC 864-4.	
4.	Označavanje	
4.1.	U tehničkoj dokumentaciji i u parafrazinama vezica po ovom standardu označavaju se oznakom: Vezice 49 JŽS G1.132	
1990	ZAJEDNICA JUGOSLOVENSKIH ŽELJEZNICA	1. izdanje

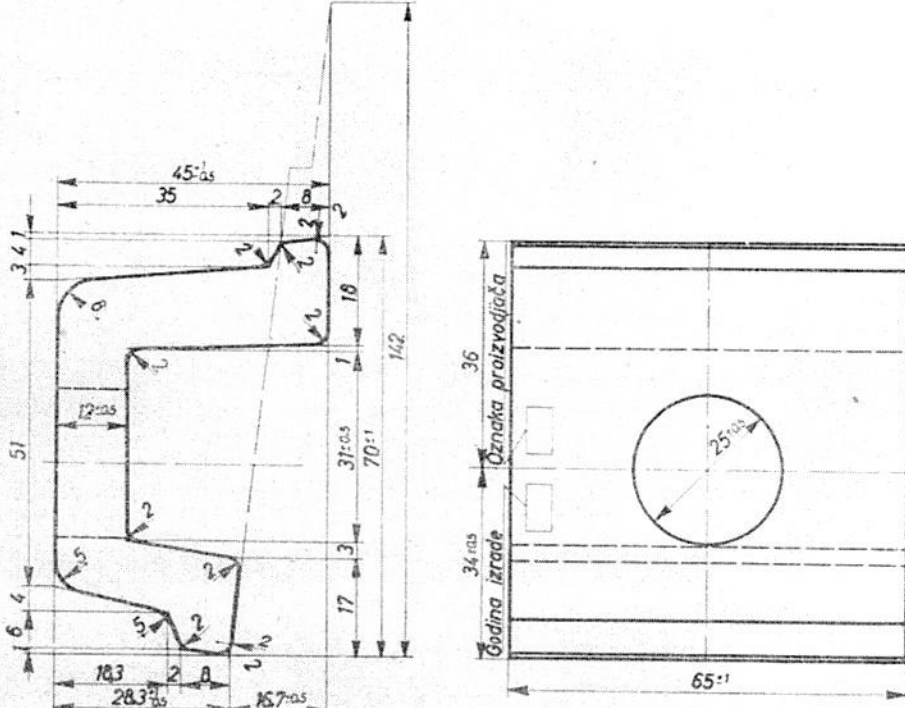JUGOSLOVENSKI STANDARD	KOLOSEČNI PRIBOR GORNJEG STROJA PRIČVRSNA PLOČICA tipa 45-0	J U S P. B1.170 1958
U ovom standardu primenjene su jedinice veličina i njihove oznake prema JUS A.A1.040 (napr. jedinica težine je kilopond — kp). 1 Ovak standard propisuje oblik i dimenzije pričvrtnih pločica koje se upotrebljavaju u kombinaciji sa rebrastim podloznom pločicama po JUS P. B1.150, odnosno JUS P. B1.151, za pričvršćivanje šina, tipa 45 i 49, za pragove prilikom novogradnje, obnove i održavanja železničkih pruga. 2 Oblik i dimenzije pričvrtnih pločica po ovom standardu moraju odgovarati niže datoj slici. Mere u mm  3 Težina pričvrtnih pločica po ovom standardu iznosi $\approx 0,635$ kp po komadu, na bazi specifične težine $7,85$ kp/dm³. 4 U tehničkoj i drugoj dokumentaciji i u porudžbinama pričvrtnih pločica po ovom standardu označavaju se oznakom: Pričvrtna pločica JUS P. B1.170 5 U pogledu materijala, izrade, ispitivanja i isporuke pričvrtnih pločica po ovom standardu važi JUS P. B1.910 — »Vezice, podložne i pričvrtnne pločice. Tehnički propisi za izradu i isporuku«. Svaka pločica mora biti obeležena oznakama prema tački 5 toga standarda s tim, da oznake mogu biti izvedene bilo reljefno, kao što je navedeno u tački 5 JUS P. B1.910, bilo utisnuto. Oznake treba da budu raspoređene približno tako, kako je pokazano na slici. Ovaj standard važi od 1 januara 1959 g. Ukupno strana 1		
SLUŽBENI LIST FNRJ Br. 40/1958	SAVEZNA KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJU	2. prerađeno izdanje