
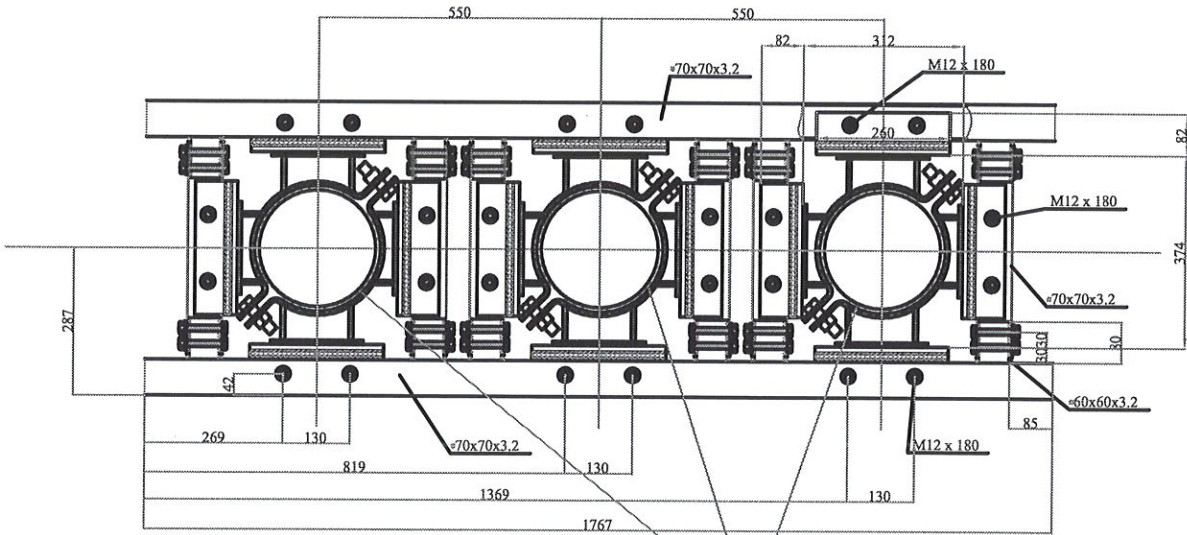
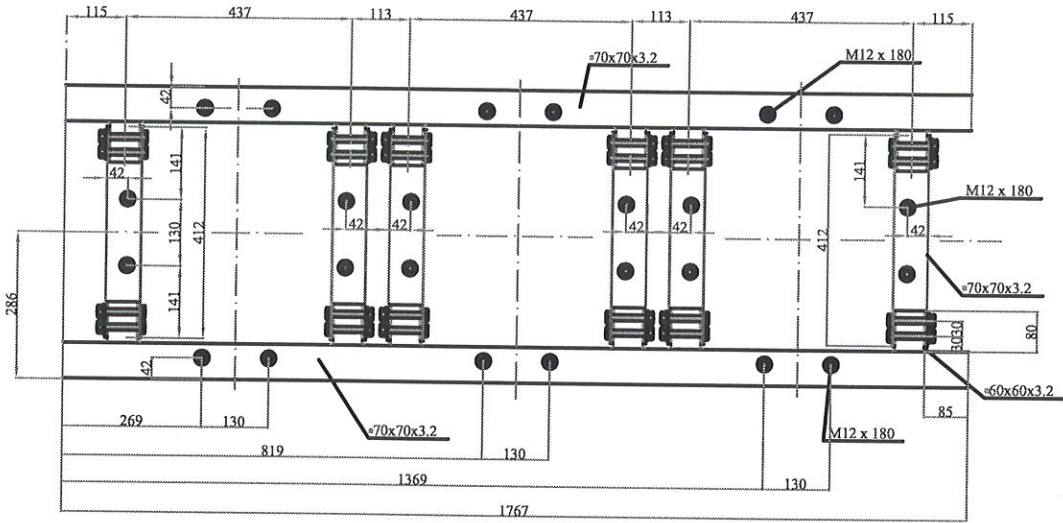


Ram za vodjenje oslonaca VO-B - suzena trasa

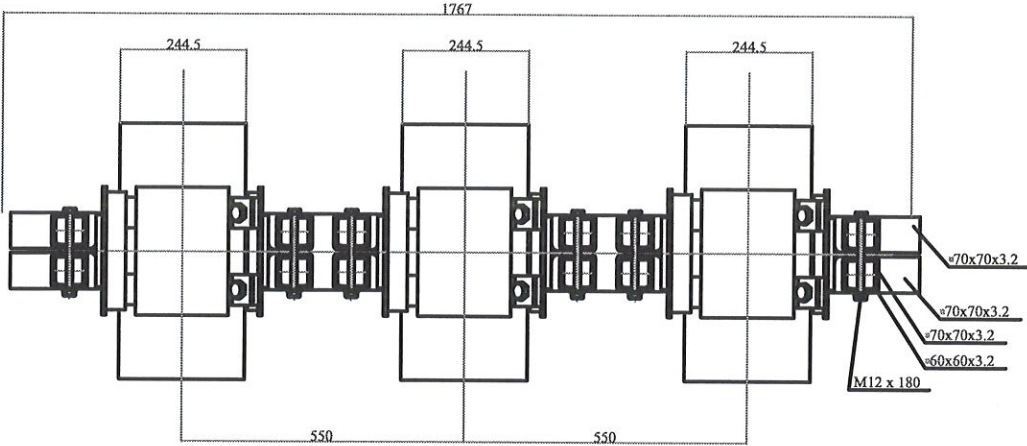

Vodeći oslonac VO-B suzena trasa
crtez br. C062923651

Vodeći oslonac VO-B						
F_x , kN	F_y , kN	$+F_z$, kN	$-F_z$, kN	M_x , kNm	M_y , kNm	M_z , kNm
99	-	99	99	-	-	-

Napomena:
Crtež je informativnog karaktera. Isporučilac oslonca dostavlja detaljnu dokumentaciju u skladu sa rezultatima proračuna
AKZ zaštita u klasi kao za cevovod.

SPECIFIKACIJA ČELIČNE KONSTRUKCIJE

POZICIJA	SKICA	PROFIL	NAPOMENA	ČELIK	DUŽINA(mm)	KOMADA	TEŽINA (kg/m)	KOLIČINA
POS FS1	☐	hop70/70/3.2	GREDE	S235	1767	4	6.64	46.93
POS FR1	☐	hop70/70/3.2	STUBOVI	S235	412	12	6.64	32.83
POS FR2	☐	hop 60/60/3.2	STUBOVI	S235	80	12	5.64	5.41
UKUPNO:								85.17

PROJEKTOVANJE (DWG)		Datum	
KFG INDUSTRIAL GROUP		09. 2012	
Odgovorni projektant:		M.Ostojčić	
Projektant:		S.Genić	
CUSTOMER/NARUČILAC: ELECTRIC POWER INDUSTRY OF SERBIA			
DRAW/CRTAO	DATE/DATUM	NAME/IME	SCALE/RAZMERA
CHECKED/KONTROLISAO			1:8
DESCRIPTION/NAZIV:		DRAWING INTERNAL No./BROJ INTERNOG CRTEŽA:	
REPLACEMENT OF ASH SLURRY SYSTEM KOSTOLAC A		U 055 06M 252	
ZAMENA SISTEMA ODPEPELJIVANJA KOSTOLAC A		DRAWING No./BROJ CRTEŽA:	
CHARACTERISTIC CROSS SECTION FOR VO-B ON SHRINKED ROUTE		C062923652	
KARAKTERISTICNI PRESEK ZA VO-B NA SUZENOJ TRASI		SHEET/LIST: 1 OD 1	
RAM ZA VODJENJE OSLOKACA VO-B - SUZENA TRASA		REV: 00	
CAD: ACAD 2012			